




Z powodu montażu proj. szybu windy
istn. kamerę zewnętrzną należy
przenieść w miejsce wskazane przez Inwestora.
(lokalizację należy uzgodnić również z użytkownikiem
np. firmą ochroniarską)

Z powodu montażu proj. szybu windy
istn. kamerę zewnętrzną należy
przenieść w miejsce wskazane przez Inwestora.
(lokalizację należy uzgodnić również z użytkownikiem
np. firmą ochroniarską)

LEGENDA

- 1 2
RG — istn. rozdzielnia główna RG
— trasa prowadzenia linii zasilającej dla proj. windy
— pion dla instalacji elektrycznych

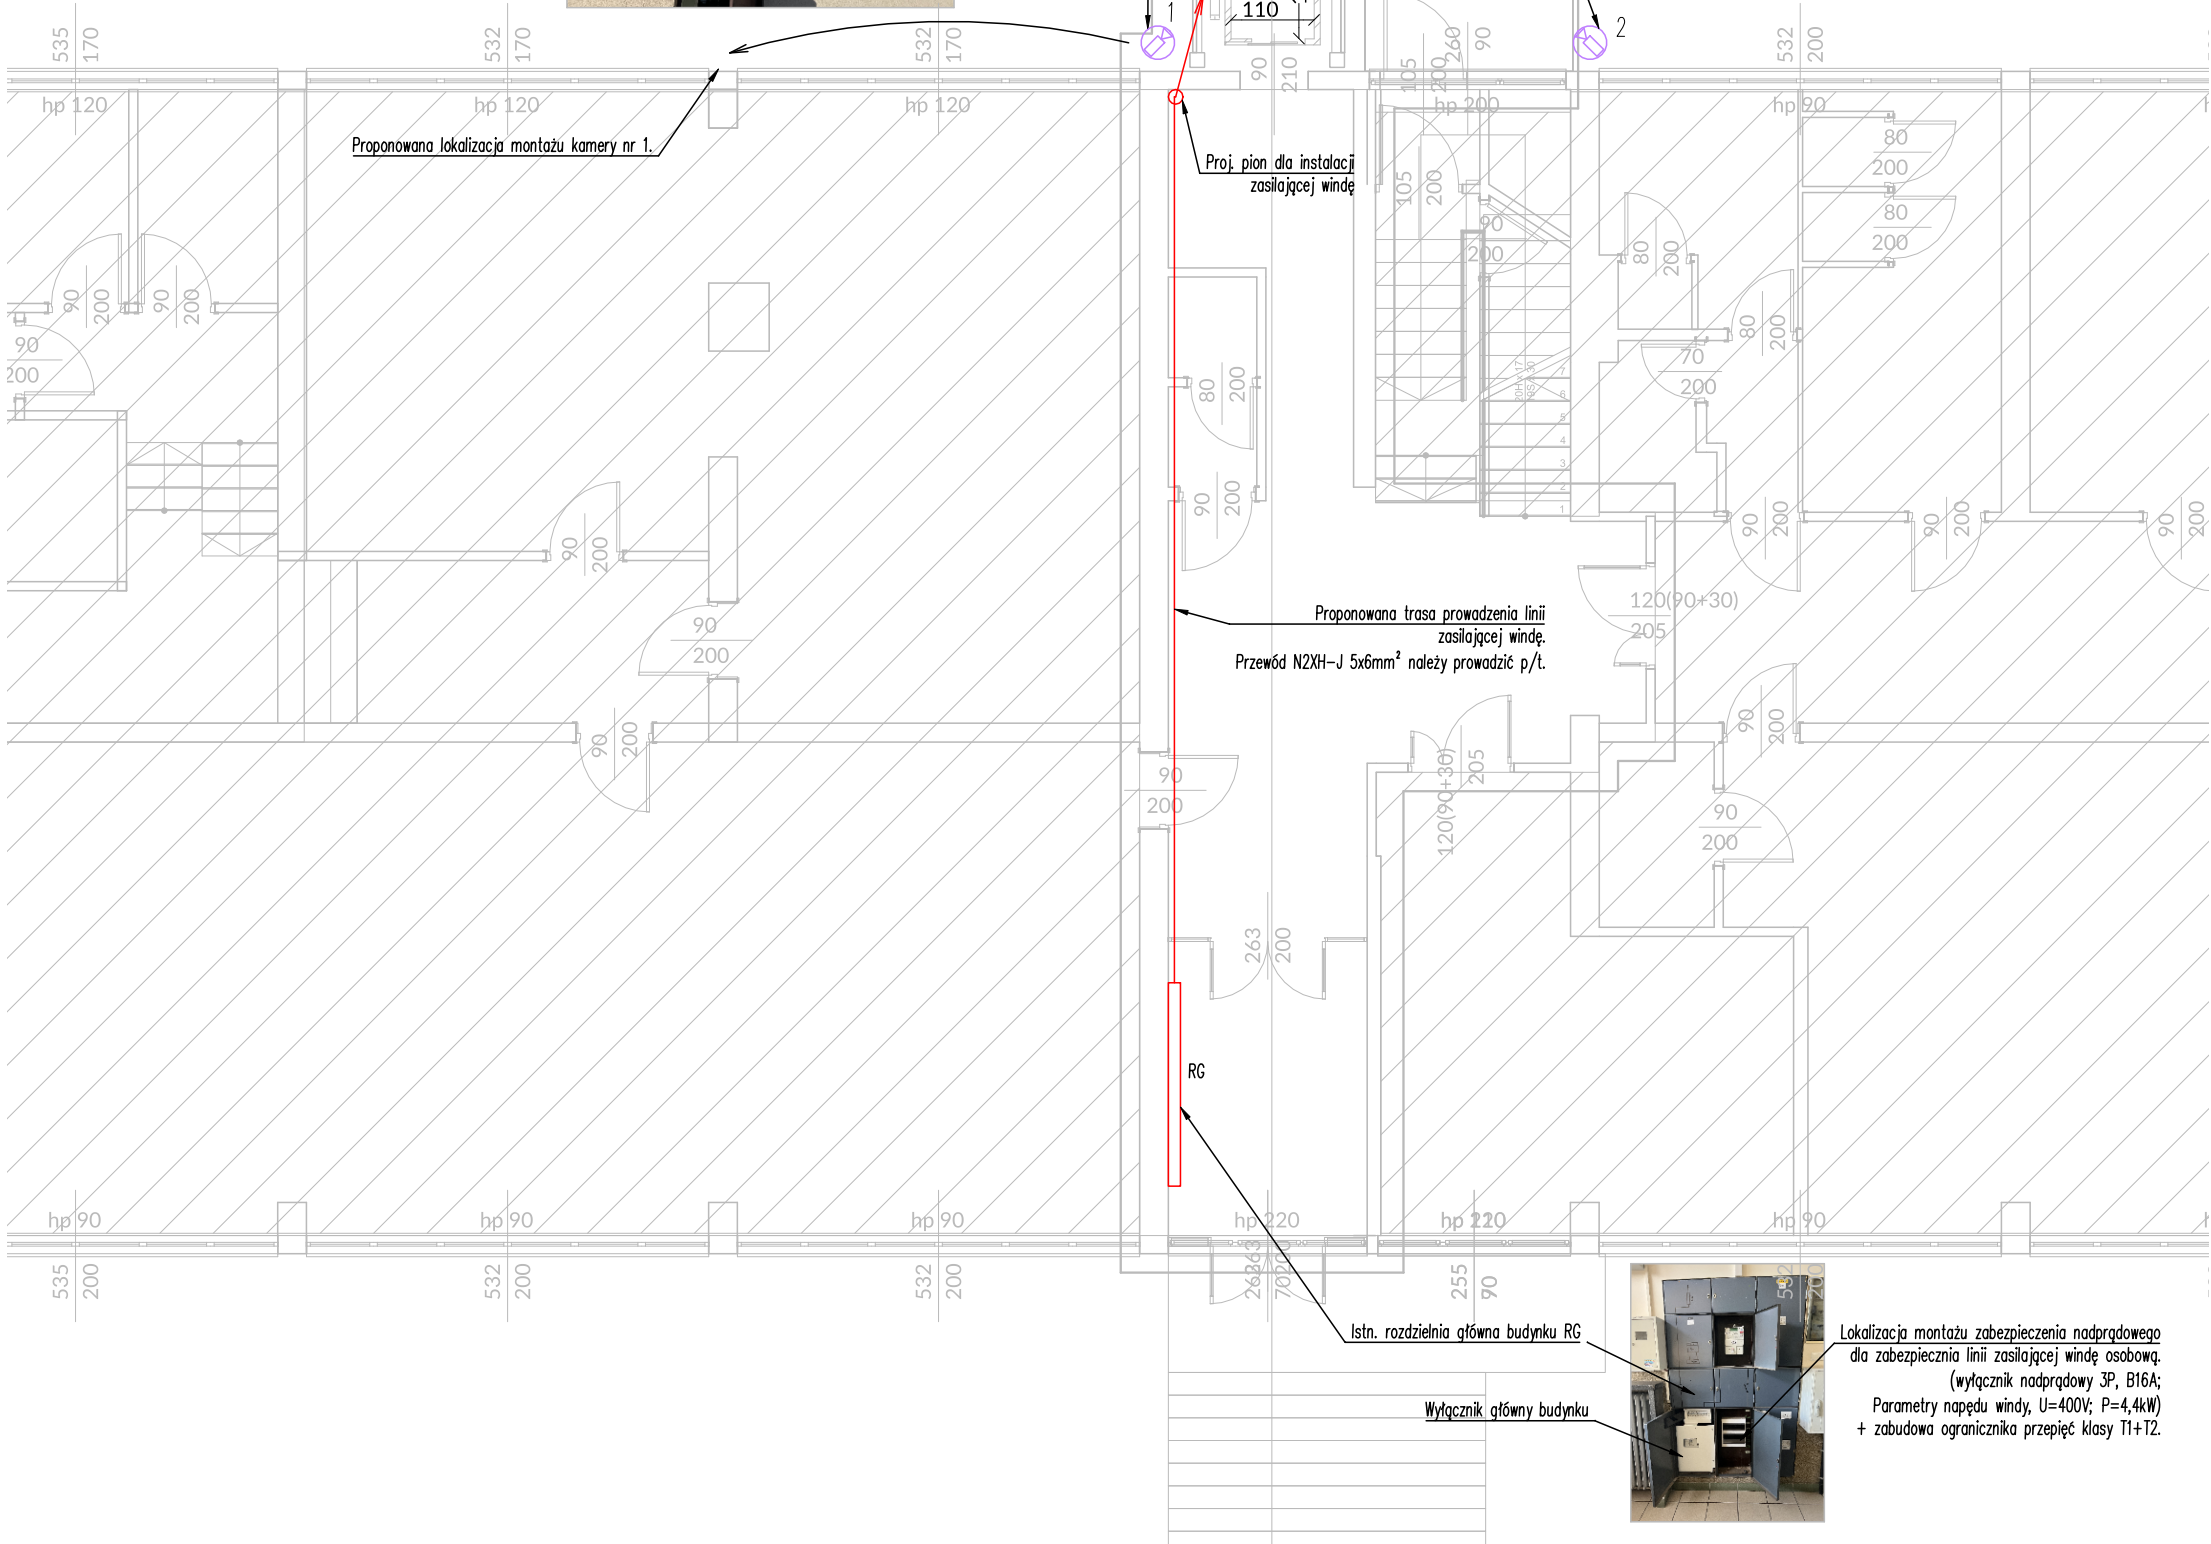

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Skala: 1:100
Adres: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
Przedmiot inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko-Biała o dźwig osobowy 12.2021

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała Nr rysunku: E 3

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PARTER.
Faza: PT

Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzający: mgr inż. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Lokalizacja montażu zabezpieczenia nadprądowego
dla zabezpieczenia linii zasilającej windę osobową.
(wyłącznik nadprądowy 3P, B16A;
Parametry napędu windy, U=400V; P=4,4kW)
+ zabudowa ogranicznika przepięć klasy T1+T2.

